

Lookwatering 62  
2635 EA Den Hoorn  
HOLLAND  
Telefoon: 015-7502590  
Telefax: 015-2147594

Postadres: Postbus 38  
2290 AA WATERINGEN  
K.v.K. nr. 27226202  
Email: info@denhaan.nl




Relab den Haan  
Postbus 38  
2290 AA WATERINGEN



Datum : 5 januari 2005  
Betreft : **DNA Previscan® 6**  
Relatienummer :  
Monsternummer :  
Previscannummer :  
Monsterkenmerk :

Geachte mevrouw, mijnheer,

Hierbij sturen wij u de uitslag van de **DNA Previscan®**.

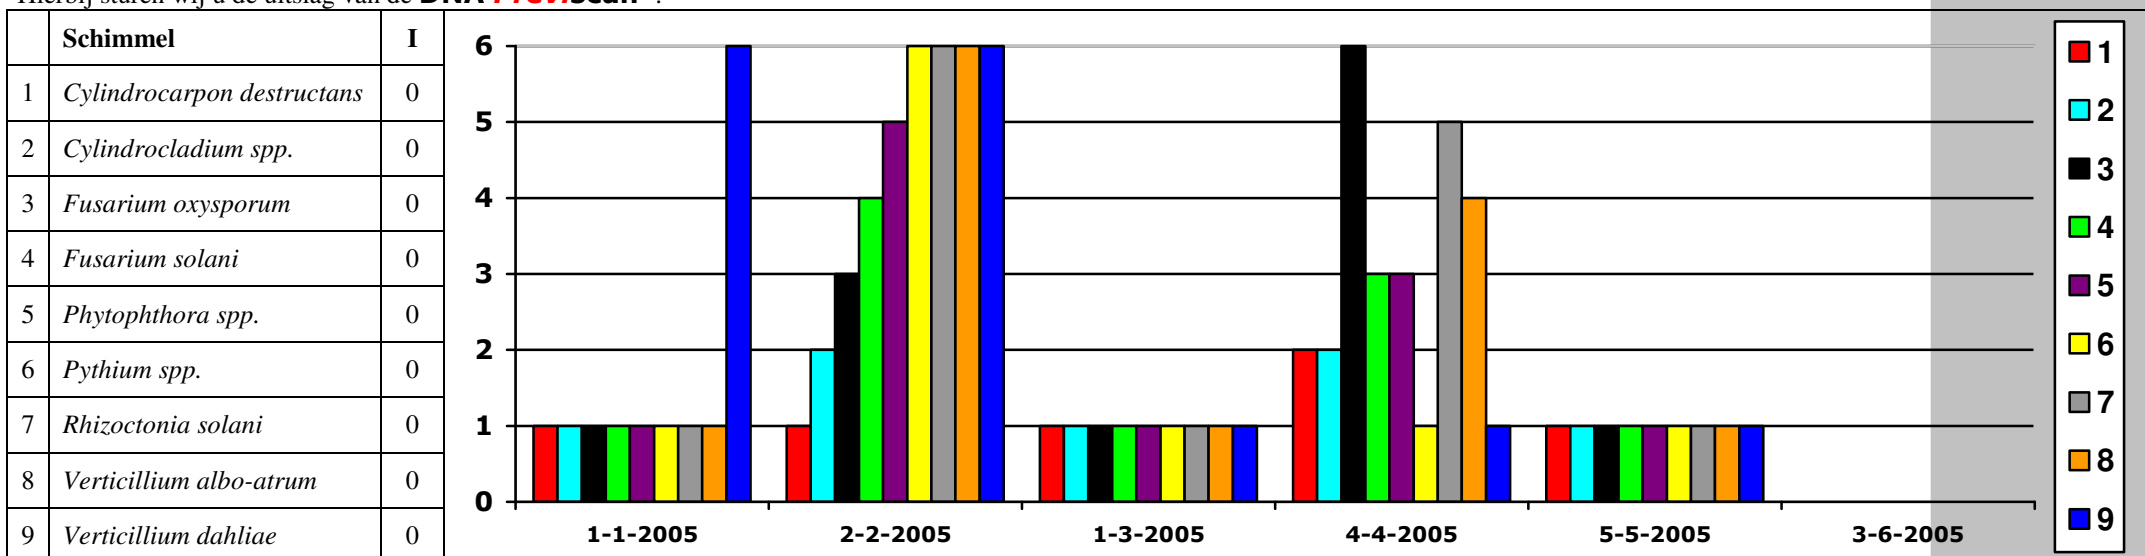

**Klassenindeling**

**Advies:**

- 0 niet waargenomen
- 1 beginnende infectie
- 2 lichte infectie
- 3 matige infectie
- 4 geïnfecteerd
- 5 zwaar geïnfecteerd
- 6 zeer zwaar geïnfecteerd

In zowel het gezonde materiaal als in het zieke materiaal zijn verschillende plant pathogene schimmels gedetecteerd. In het "gezonde materiaal" is de schimmel *Phytophthora spp.* gedetecteerd. Deze schimmel is zoals bekend zeer schadelijk bij deze teelt en is al eerder gedetecteerd bij het jonge plant materiaal. Voer tegen deze schimmel een behandeling uit met een fungicide zoals Aliette (fosethyl aluminium), Paraat (dimethomorf) of Ridomil Gold (metalaxyl-m). In het zieke materiaal is deze schimmel niet gedetecteerd, opvallend in dit monster zijn de schimmels *Sclerotinia spp.* en *Athelia rolfsii*. Werk altijd volgens de instructies op de verpakking van de middelen.

Met vriendelijke groet,

Ir. D.J.W. Ludeking